

# Comino 320

SKU 1490xxx

astro

## INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**EN** PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY





**THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.**


**FR** LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

**CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS.**

**ES** LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES


**ESTE PRODUCTOR DEBE SER INSTALADO SEGUN EL CODIGO DE INSTALACION APLICABLE POR UNA PERSONA QUE CONOZCA LE CONSTUSSION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS QUE SUPONE. CONSULTAR A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURAR LA ELECCION DEL CONDUCTOR DE CIRCUITO DERIVADO.**

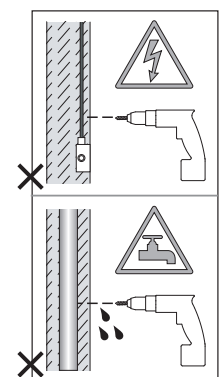



## Junction Box Installation/ Installation De Boîte De Jonction/ Instalación De La Caja De Conexión

1

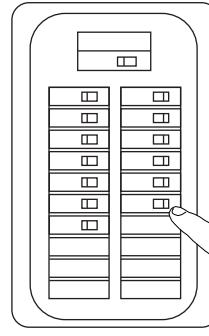


Electrical work should be performed with the power OFF on the respective circuit and be conducted by a licenced professional.


Les travaux électriques doivent être effectués avec le hors tension sur le circuit et être conduit par un professionnel agréé.

El trabajo eléctrico debe ser realizado con el apague el respectivo circuito y ser conducido por un profesional con licencia.


2

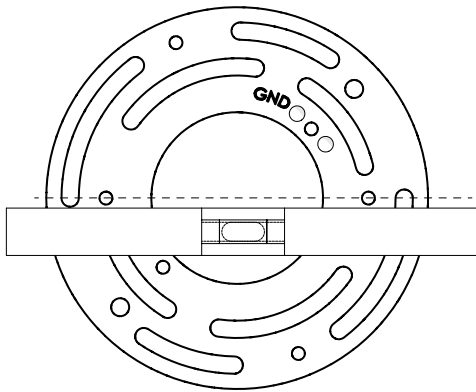

3

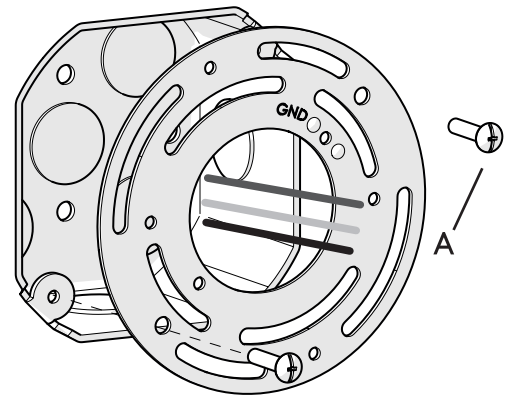


4

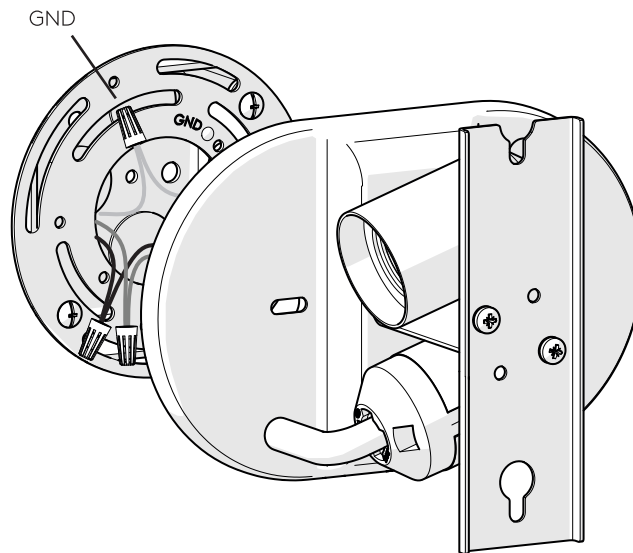


|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>WHITE SUPPLY WIRE / NEUTRAL</p> <p>WHITE OR IDENTIFIED FIXTURE WIRE</p> <p>UL LISTED WIRE NUTS</p> | <p>FILS DE COURANT BLANC / NEUTRE</p> <p>FILS DE CONNECTEUR BLANC OU IDENTIFIABLE</p> <p>ÉCROUS DE FIL HOMOLOGUÉS UL</p> | <p>CABLE DE SUMINISTRO BLANCO / NEGATIVO</p> <p>CABLE A LÁMPARA BLANCO / NEGATIVO</p> <p>CONOS ELÉCTRICOS LISTADOS POR UL</p> |
| <p>BLACK SUPPLY WIRE</p> <p>PLAIN OR BLACK FIXTURE WIRE</p>   | <p>FILS DE COURANT NOIR</p> <p>FILS DE CONNECTEUR NOIR OU SANS MARQUES</p>   | <p>CABLE DE SUMINISTRO NEGRO</p> <p>CABLE A LÁMPARA NEGRO</p>   |
| <p>BARE, OR GREEN GROUND WIRE FROM SUPPLY</p> <p>BARE, OR GREEN FIXTURE GROUND WIRE</p>               | <p>FILS VERT OU NEUTRE DU COURANT</p> <p>FILS VERT OU NEUTRE</p>   | <p>CABLE DESNUDO / VERDE TIERRA FÍSICA DEL SUMINISTRO</p> <p>CABLE A LÁMPARA VERDE / TIERRA FÍSICA</p>                        |

- ! Use the appropriate UL listed wire nut for the number of conductors in the installation/  
Utilisez l'écrou de fil homologué UL approprié pour le nombre de conducteurs dans l'installation/  
● Utilice el cono eléctrico apropiado listado por UL para la cantidad de conductores en la instalación

5

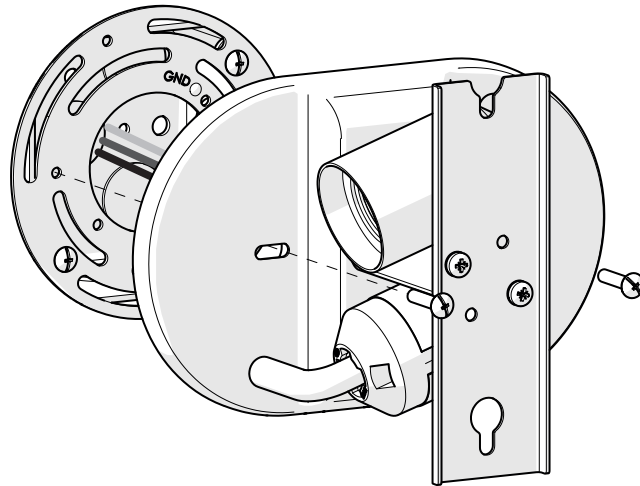


6

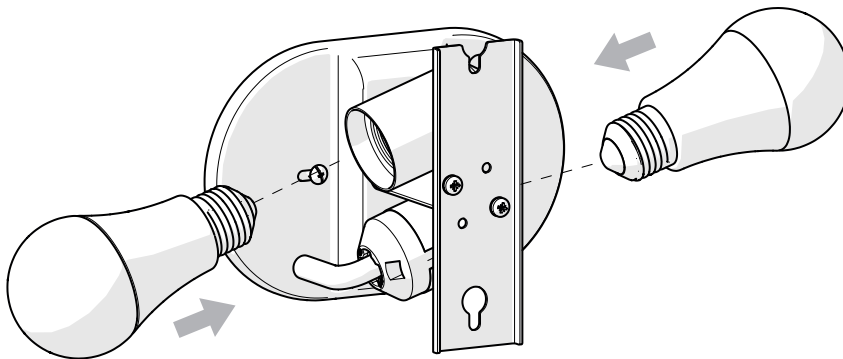


7

A

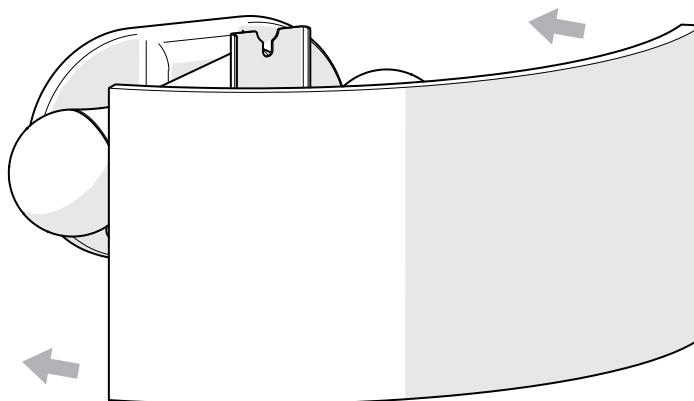

B

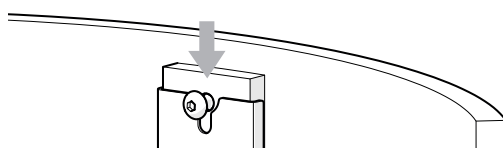

C

B

